

АО «Гавриловское карьероуправление»
188870, Ленинградская обл., Выборгский р-н, проезд Карьерный
(Гавриловская тер.), дом 1, тел. 8(81378)78-539

Испытательная лаборатория

Сертификат соответствия испытательной лаборатории
№ SP 01.01.266.001 от 12.01.2026г. до 12.01.2029г.

ПАСПОРТ № 4200

Дата « 05 » Августа 2026г.

1. Наименование и адрес потребителя: **ООО «ПЕТРОНЕРУД»**
2. Количество продукции: _____ м³
3. Наименование материала: **щебень фр. 5-20 мм полученный из изверженных (интрузивных) горных пород**
4. Зерновой состав:

Размер контрольных сит	1,25 D	D	0,5 (d+D)	d
Требования ГОСТ (%)	до 0,5	до 10	30-60	90-100
Полный остаток (%) на ситах	0,0	3,8	58,4	99,2

5. Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы (%): **21,6**
6. Содержание дробленых зерен в щебне (%): **100**
7. Содержание пылевидных, глинистых частиц (% по массе): **0,4**
8. Содержание глины в комках от общего количества пылевидных и глинистых частиц в (%) по массе: **нет**
9. Потеря массы при распаде (%): **0,5**
10. Марка прочности: **1200**
11. Морозостойкость: **F 300**
12. Насыпная плотность (т/м³): **1,32**
13. Удельная активная эффективность естественных радионуклидов: **II класс**
14. Содержание слабых зёрен по массе: **нет**
15. Содержание вредных компонентов и примесей: **нет**
16. Номер настоящего стандарта: **ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ»**

Лаборант



(Ануфриева А.Л.)

АО «Гавриловское карьероуправление»

188870, Ленинградская обл., Выборгский р-н, проезд Карьерный
(Гавриловская тер.), дом 1, тел. 8(81378)78-539

Испытательная лаборатория

Сертификат соответствия испытательной лаборатории
№ SP 01.01.266.001 от 12.01.2026г. до 12.01.2029г.

ПАСПОРТ № 4201


Дата « 05 » Августа 2026г.

1. Наименование и адрес потребителя: ООО «ПЕТРОНЕРУД»
2. Количество продукции: _____ м³
3. Наименование материала: щебень фр. 20-40 мм полученный из изверженных (интрузивных) горных пород
4. Зерновой состав

Размер контрольных сит	1,25 D	D	0,5 (d+D)	d
Требования ГОСТ (%)	до 0,5	до 10	30-60	90-100
Полный остаток (%) на ситах	0,0	2,7	33,4	90,6

5. Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы (%): 16,6
6. Содержание дробленых зерен в щебне (%): 100
7. Содержание пылевидных, глинистых частиц (% по массе): 0,4
8. Содержание глины в комках от общего количества пылевидных и глинистых частиц в (%) по массе: нет
9. Потеря массы при распаде (%): 0,5
10. Марка прочности: 1200
11. Морозостойкость: F 300
12. Насыпная плотность (т/м³): 1,32
13. Удельная активная эффективность естественных радионуклидов: II класс
14. Содержание слабых зёрен по массе: нет
15. Содержание вредных компонентов и примесей: нет
16. Номер настоящего стандарта: ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ»

Лаборант

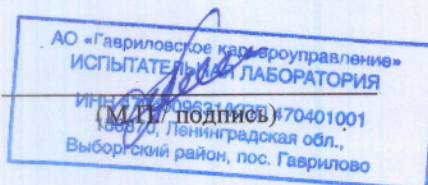

(Ануфриева А.Л.)

АО «Гавриловское карьероуправление»

188870, Ленинградская обл., Выборгский р-н, проезд Карьерный
(Гавриловская тер.), дом 1 тел. 8(81378)78-539

Испытательная лаборатория

Сертификат соответствия испытательной лаборатории
№ SP 01.01.266.001 от 12.01.2026г. до 12.01.2029г.

ПАСПОРТ № 4202


Дата « 05 » Августа 2026г.

1. Наименование и адрес потребителя: ООО « ПЕТРОНЕРУД »
2. Количество продукции: м3
3. Наименование материала: щебень фр. 40-70 мм. полученный из изверженных (интрузивных) горных пород.
4. Зерновой состав:

Полный остаток (%) на ситах размером, мм				
Размер контрольных сит	1,25D	D	0.5(d+D)	d
Требования ГОСТ (%)	До 0,5	До 10	30-80	90-100
Полный остаток (%) на ситах	0,0	5,7	44,6	93,2

5. Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы (%): 11,4
6. Содержание дробленых зерен в щебне (%): 100
7. Содержание пылевидных, глинистых частиц (%) по массе – до 0,3
8. Содержание глины в комках от общего количества пылевидных и глинистых частиц в (%) по массе – 0,0(ноль)
9. Потеря массы при распаде (%) – 0,5
10. Марка прочности: 1200
11. Морозостойкость: F 300
12. Насыпная плотность: 1,30 т/м³
13. Удельная активная эффективность естественных радионуклидов: II класс
14. Содержание слабых зёрен по массе: 0,0(ноль)
15. Содержание вредных компонентов и примесей – нет
16. Номер настоящего стандарта: ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных пород для строительных работ»

Лаборант _____

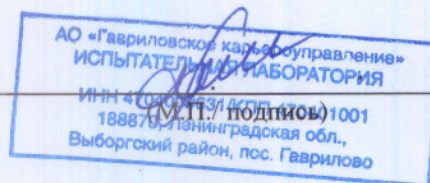

(Ануфриева А.Л.)

АО «Гавриловское карьероуправление»

188870, Ленинградская обл., Выборгский р-н, проезд Карьерный
(Гавриловская тер.), дом 1, тел. 8(81378)78-539

Испытательная лаборатория

Сертификат соответствия испытательной лаборатории
№ SP 01.01.266.001 от 12.01.2026г. до 12.01.2029г.

ПАСПОРТ № 4203


Дата « 05 » Августа 2026г.

1. Наименование и адрес потребителя: ООО «ПЕТРОНЕРУД»
2. Количество продукции: _____ м³
3. Наименование материала: ЩПС фр. 0-20мм (С-6) полученный из изверженных (интрузивных) горных пород.
4. Зерновой состав:

Размер контрольных сит, мм	20	10	5	2,5	0,63	0,16	0,05
Требования ГОСТ (%)	до 10	25-60	50-77	58-85	80-95	90-97	95-100
Полный остаток (%) на ситах	5,9	31,3	52,8	65,8	84,3	91,2	97,8

5. Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы (%): 24,6
6. Содержание пылевидных, глинистых частиц (% по массе): 2,2
7. Содержание глины в комках от общего количества пылевидных и глинистых частиц в (%) по массе: нет
8. Морозостойкость: F 300
9. Марка прочности: 1200
10. Насыпная плотность (т/м³): 1,45
11. Удельная активная эффективность естественных радионуклидов: II класс
12. Содержание слабых зерен по массе: нет
13. Водопоглощение, в % по массе: 0,1-0,7
14. Марка водостойкости: B1
15. Марка пластичности: ПЛ1
16. Номер настоящего стандарта: ГОСТ 25607-2009 "Смеси щебёночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия."

Лаборант

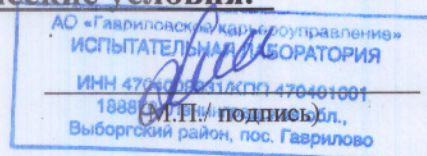

(Ануфриева А.Л.)

АО «Гавриловское карьероуправление»
188870, Ленинградская обл., Выборгский р-н проезд Карьерный
(Гавриловская тер.), дом 1, тел. 8(81378)78-539

Испытательная лаборатория

Сертификат соответствия испытательной лаборатории
№ SP 01.01.266.001 от 12.01.2026г. до 12.01.2029г.

ПАСПОРТ № 4204


Дата « 05 » Августа 2026г.

1. Наименование и адрес потребителя: ООО «ПЕТРОНЕРУД»
2. Количество продукции: _____ м³
3. Наименование материала: ЩПС фр. 0-40 мм (С-5) полученный из изверженных (интрузивных) горных пород
4. Зерновой состав:

Размер контрольных сит, мм	40	20	10	5	2,5	0,63	0,16	0,05
Требования ГОСТ (%)	0-10	25-60	45-80	57-85	67-88	80-95	90-97	95-100
Полный остаток (%) на ситах	3,9	33,4	54,8	65,2	76,3	82,4	92,3	98,1

5. Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы (%): 23,3
6. Содержание пылевидных, глинистых частиц (%) по массе: 1,9
7. Содержание глины в комках от общего количества пылевидных и глинистых частиц в (%) по массе – нет
8. Морозостойкость: F 300
9. Марка прочности: 1200
10. Потеря массы при распаде (%): 0,5
11. Насыпная плотность (т/м³): 1,58
12. Удельная активная эффективность естественных радионуклидов: II класс
13. Содержание слабых зерен по массе: нет
14. Водопоглощение, в % по массе: 0,1-0,7
15. Марка водостойкости: B1
16. Марка пластичности: ПЛ1
17. Номер настоящего стандарта: ГОСТ 25607-2009 "Смеси щебёночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия."

Лаборант

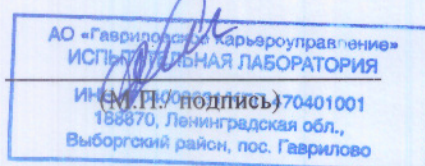

(Ануфриева А.Л.)

АО «Гавриловское карьероуправление»

188870, Ленинградская обл., Выборгский р-н проезд Карьерный
(Гавриловская тер.), дом 1, тел. 8(81378)78-539

Испытательная лаборатория

Сертификат соответствия испытательной лаборатории
№ SP 01.01.266.001 от 12.01.2026г. до 12.01.2029г.

ПАСПОРТ № 4205

Дата « 05 » Августа 2026г.

1. Наименование и адрес потребителя: ООО «ПЕТРОНЕРУД»
2. Количество продукции: _____ м³
3. Наименование материала: ЩПС фр. 0-80 мм (С-4) полученный из изверженных (интрузивных) горных пород
4. Зерновой состав:

Размер контрольных сит, мм	80	40	20	10	5	2,5	0,63	0,16	0,05
Требования ГОСТ (%)	0-10	15-35	28-55	40-70	50-80	60-85	80-95	91-97	95-100
Полный остаток (%) на ситах	0,0	19,3	31,1	52,7	64,3	74,5	80,8	91,2	97,7

5. Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы (%): 23,4
6. Содержание пылевидных, глинистых частиц (%) по массе: 2,3
7. Содержание глины в комках от общего количества пылевидных и глинистых частиц в (%) по массе: нет
8. Морозостойкость: F 300
9. Марка прочности: 1200
10. Потеря массы при распаде (%): 0,5
11. Насыпная плотность (т/м³): 1,59
12. Удельная активная эффективность естественных радионуклидов: II класс
13. Содержание слабых зерен по массе: нет
14. Водопоглощение, в % по массе: 0,1-0,7
15. Марка водостойкости: B1
16. Марка пластичности: ПЛ1
17. Номер настоящего стандарта: ГОСТ 25607-2009 "Смеси щебёночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия."

Лаборант



(Ануфриева А.Л.)

АО «Гавриловское карьероуправление»
188870, Ленинградская обл., Выборгский р-н, проезд Карьерный
(Гавриловская тер.), дом 1, тел. 8(81378)78-539

Испытательная лаборатория

Сертификат соответствия испытательной лаборатории
№ SP 01.01.266.001 от 12.01.2026г. до 12.01.2029г.

ПАСПОРТ №4206


Дата « 05 » Августа 2026г.

1. Наименование и адрес потребителя: ООО «ПЕТРОНЕРУД»
2. Количество продукции: _____ м³
3. Наименование материала: песок из отсевов дробления фр. 0-5мм.
полученный при производстве щебня.
4. Зерновой состав:

Размер контрольных сит. мм	10	5	2,5	1,25	0,63	0,315	0,16
Требования ГОСТ (%)	до 5	до 15			свыше 75		90-100
Полный остаток (%) на ситах	0,0	14,2	34,8	54,5	76,9	84,2	96,9

5. Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы (%): 23,2
6. Модуль крупности (%): 3,5
7. Содержание пылевидных, глинистых частиц (% по массе): 3,1
8. Содержание глины в комках от общего количества пылевидных и глинистых частиц в (%) по массе: нет
9. Марка прочности (дробимости): 1200
10. Насыпная плотность (т/м³): 1,4
11. Удельная активная эффективность естественных радионуклидов: II класс
12. Содержание вредных компонентов и примесей: нет
13. Номер настоящего стандарта: ГОСТ 31424-2010 «Материалы
строительные нерудные из отсевов дробления плотных горных пород
при производстве щебня. Технические условия»

Лаборант

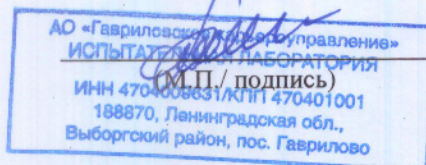

(Ануфриева А.Л.)